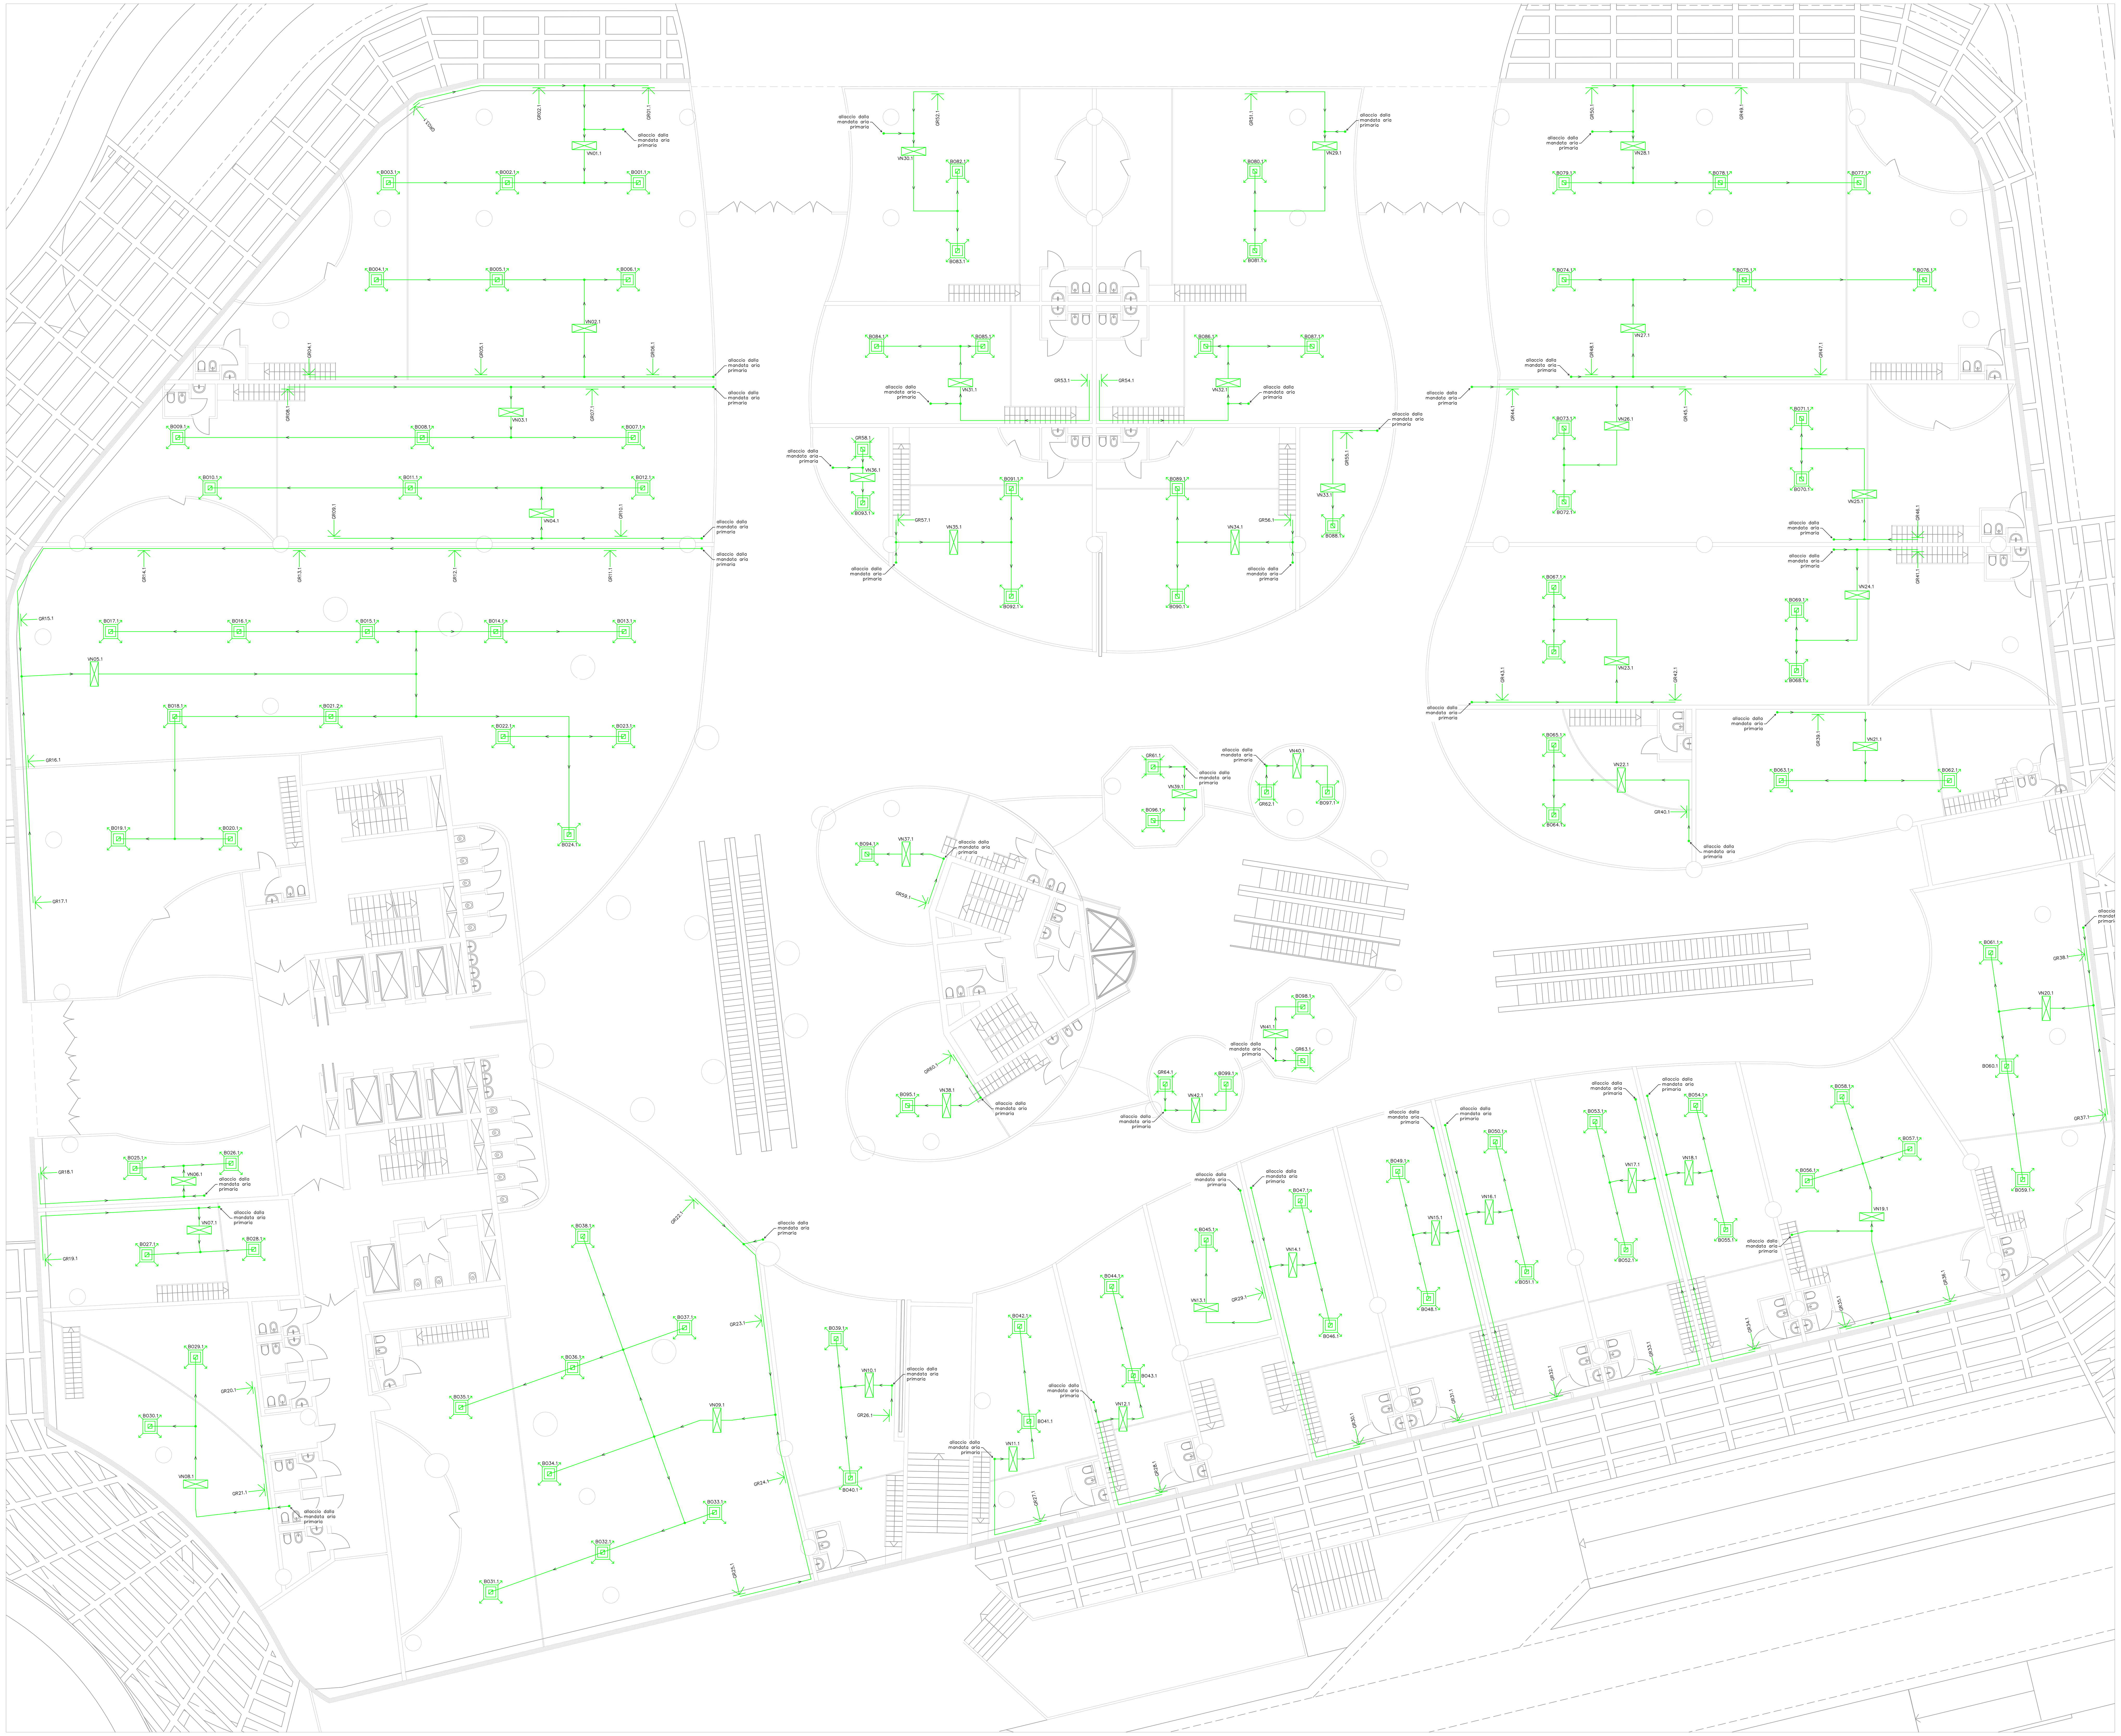

LEGENDA			
Elemento	Progress.	Significato	Caratteristiche Elettriche/Idrauliche
VN	29.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 15; Q: 2600 m^3/h;	
VN	30.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 12; Q: 2400 m^3/h;	
VN	31.1÷32.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 08; Q: 1600 m^3/h;	
VN	33.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 02; Q: 440 m^3/h;	
VN	34.1÷35.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 10; Q: 2300 m^3/h;	
VN	36.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 02; Q: 440 m^3/h;	
VN	37.1÷38.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 07; Q: 1400 m^3/h;	
VN	39.1÷42.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 02; Q: 440 m^3/h;	

LEGENDA			
Elemento	Progress.	Significato	Caratteristiche Elettriche/Idrauliche
BO	01.1÷06.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q: 900 m^3/h;	
BO	07.1÷12.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q: 732 m^3/h;	
BO	13.1÷24.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q: 1005 m^3/h;	
BO	25.1÷26.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 500; Q: 390 m^3/h;	
BO	27.1÷28.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 500; Q: 480 m^3/h;	
BO	29.1÷30.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q: 1050 m^3/h;	
BO	31.1÷38.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q: 925 m^3/h;	
BO	39.1÷40.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q: 720 m^3/h;	
BO	41.1÷42.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 600; Q: 610 m^3/h;	
BO	43.1÷44.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q: 690 m^3/h;	
BO	45.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q: 1000 m^3/h;	
BO	46.1÷55.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 600; Q: 675 m^3/h;	
BO	56.1÷58.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q: 760 m^3/h;	
BO	59.1÷61.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 600; Q: 885 m^3/h;	
BO	62.1÷63.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q: 1005 m^3/h;	
BO	64.1÷65.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 500; Q: 750 m^3/h;	
BO	66.1÷69.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q: 1085 m^3/h;	
BO	70.1÷73.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q: 965 m^3/h;	
BO	74.1÷79.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q: 1085 m^3/h;	
BO	80.1÷81.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q: 1285 m^3/h;	
BO	82.1÷83.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q: 1200 m^3/h;	
BO	84.1÷85.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 500; Q: 748 m^3/h;	
BO	86.1÷87.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 500; Q: 790 m^3/h;	
BO	88.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 500; Q: 395 m^3/h;	
BO	89.1÷90.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 500; Q: 748 m^3/h;	
BO	91.1÷92.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 500; Q: 790 m^3/h;	
BO	93.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 310; Q: 244 m^3/h;	
BO	94.1÷95.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 800; Q: 1060 m^3/h;	
BO	96.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 400; Q: 270 m^3/h;	
BO	97.1÷98.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 310; Q: 236 m^3/h;	
BO	99.1	Diffusori marca SCHAKO (o equivalente); modello: 4-DE 400; Q: 270 m^3/h;	
BO	01.1÷06.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 175x325; Q: 500 m^3/h;	
GR	07.1÷10.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 225x325; Q: 620 m^3/h;	
GR	11.1÷17.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 325x325; Q: 1060 m^3/h;	
GR	18.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 225x325; Q: 775 m^3/h;	
GR	19.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 325x325; Q: 950 m^3/h;	
GR	20.1÷21.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 325x325; Q: 1050 m^3/h;	
GR	22.1÷25.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 325x325; Q: 1020 m^3/h;	
GR	26.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 225x325; Q: 790 m^3/h;	
GR	27.1÷28.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 225x325; Q: 670 m^3/h;	
GR	29.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 325x425; Q: 1220 m^3/h;	
GR	30.1÷34.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 225x325; Q: 760 m^3/h;	
GR	35.1÷36.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 225x325; Q: 630 m^3/h;	
GR	37.1÷38.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 225x325; Q: 730 m^3/h;	
GR	39.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 325x325; Q: 1105 m^3/h;	
GR	40.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 225x325; Q: 800 m^3/h;	
GR	41.1÷43.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 225x325; Q: 790 m^3/h;	
GR	44.1÷46.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 225x325; Q: 705 m^3/h;	
GR	47.1÷50.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 325x325; Q: 900 m^3/h;	
GR	51.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 325x425; Q: 1400 m^3/h;	
GR	52.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 325x425; Q: 1280 m^3/h;	
GR	53.1÷54.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 225x325; Q: 810 m^3/h;	
GR	55.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 175x325; Q: 165 m^3/h;	
GR	56.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 325x325; Q: 920 m^3/h;	
GR	57.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 325x325; Q: 920 m^3/h;	
GR	58.1	Valvola di ripresa marca: SCHAKO (o equivalente); modello: SVA-150; Q: 80 m^3/h;	
GR	59.1÷60.1	Griglia di ripresa impianto marca: SCHAKO (o equivalente); modello: IB-1 175x325; Q: 560 m^3/h;	
GR	61.1÷64.1	Valvola di ripresa marca: SCHAKO (o equivalente); modello: SVA-150; Q: 100 m^3/h;	
VN	01.1÷02.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 15; Q: 2600 m^3/h;	
VN	03.1÷04.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 10; Q: 2300 m^3/h;	
VN	05.1	Unità rooftop; marca: LENNOX (o equivalente); modello: BALTIC 057; Q: 13100 m^3/h;	
VN	06.1÷07.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 07; Q: 1400 m^3/h;	
VN	08.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 12; Q: 2400 m^3/h;	
VN	09.1	Unità rooftop; marca: LENNOX (o equivalente); modello: BALTIC 045; Q: 9700 m^3/h;	
VN	10.1÷18.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 07; Q: 1400 m^3/h;	
VN	19.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 10; Q: 2300 m^3/h;	
VN	20.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 15; Q: 2600 m^3/h;	
VN	21.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 10; Q: 2300 m^3/h;	
VN	22.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 07; Q: 1400 m^3/h;	
VN	23.1÷26.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 10; Q: 2300 m^3/h;	
VN	27.1÷28.1	Condizionatori d'aria packaged; marca: LENNOX (o equivalente); modello: AQUALEAN 18; Q: 3400 m^3/h;	

CS PROJECT
Consulenza e Sviluppo progetti architettonici
C.S. PROJECT S.R.L.
Cod. Fisc. e P. IVA 03450030287
36056 - Tezze sul Brenta (VI) - Via Nazionale n° 171/A - Tel. 0424/561035 - Fax 0424/861326 - E-mail: cs@csworks.it

OPERA: Nuova costruzione edificio a destinazione commerciale e ricettivo

COMUNE: VENEZIA

PROVINCIA: VENEZIA

ELABORATO: Distribuzione impianto aeraulico Piano 0 soppalco

SCALA: 1:100

FOGLIO 2/7

DATA: 16.02.2015

PROGETTISTI: Per. Ind. Daniele Marcello

APPROVAZIONE: 15.02.2018

ELABORATO: PL06 18.008.T.PL06.A00

FILE: \\SERVERDATI\CSWORKS\RETEDATI\RETE\C.S PROJECT S.R.L - IMPIANTI\00_COMMESSE\ANNO 2018\18.008.E (VENUS VENICE)

COMMITTENTE: - BLO Immobiliare S.R.L. 35131 Padova (PD) - via Foscolo 3

TIMBRO E FIRMA

Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Rovigo – Per. Ind. Daniele Marcello – Albo N° 762

AGGIORNAMENTI:

IL PRESENTE ELABORATO E' DA RITENERSI IN APPROVAZIONE AL PRECENDENTE REDATTO DA ECORICERCHE INGEGNERIA SRL A FIRMA DEL PER. IND. LUCA DE GUIDI. INOLTRE LO STESSO RISULTA ESSERE CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE ALL'EPOCA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

VenusVenis – B.L.O. Immobiliare S.R.L.
Milanese & Modena Architetti Associati – Via Caneve, 61 Mestre 30174 Venezia – Concept – Progetto architettonico – Progetto definitivo e amministrativo
Tecnostudio – Via Aquileia, 56 - 35035 Mestrino - Padova – Progetto esecutivo – Ingegnerizzazione-management – Direzione lavori-sicurezza
Bolina Ingegneria – Via del Gazzato 20, 30174 Venezia - Mestre – Fondazioni strutture antisismica
CS Project – Energia e impianti – Prevenzione incendi
CS Works – Impatto ambientale – Impatto traffico – Studi commerciali